



# Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

## DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE ( DUA )

### EDITAL — Resultado de Análises da Água para Consumo Humano

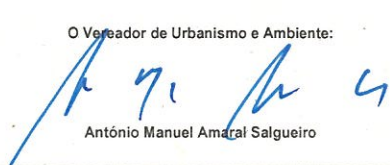
ENTIDADE GESTORA: CM ALFÂNDEGA DA FÉ		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERRADOSA				EDITAL n.º 001/ 2019		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						1º TRIMESTRE 2019 01 janeiro a 31 março		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			PREVISTAS	REALIZADAS	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	1	17%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	1	17%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,30	0,30	---	---	6	1	17%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	2	0	0%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	2	0	0%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	0%	2	0	0%
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	0%	2	0	0%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	0%	2	0	0%
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	0%	2	0	0%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	0%	2	0	0%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	0%	2	0	0%
Turvação (NTU)	4	0	0	0	0%	2	0	0%
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	0	0%	2	0	0%
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	0%	2	0	0%
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	0%	2	0	0%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	0%	1	0	0%
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	0	0	0	0%	1	0	0%
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	0	0	0	0%	1	0	0%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	0	0	0	0%	1	0	0%
Cloritos (mg/L ClO <sub>2</sub> )	0,7	0	0	0	0%	1	0	0%
Cloratos (mg/L ClO <sub>3</sub> )	0,7	0	0	0	0%	1	0	0%
Deseterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
Dimetoato	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
Imidaclopride	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
MCPA	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
Radão (Bq/L)	500	0	0	0	0%	1	0	0%
alfa-Total (Bq/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
beta-Total (Bq/L)	1,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Dose indicativa (mSv/ano)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações	0	0	0	0%	1	0	0%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

CAUSAS: ---  
MEDIDAS CORRETIVAS: ---

Paços do Município de Alfândega da Fé, 24 de abril de 2019.

O Vereador de Urbanismo e Ambiente:

  
António Manuel Amaral Salgueiro



Login: daniela



PO\_05\_PROC\_03\_IMP\_07

DUA | SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SAS)

