



Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA)

EDITAL — Resultado de Análises da Água para Consumo Humano

ENTIDADE GESTORA EM BAIXA: CM ALFÂNDEGA DA FÉ		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO / SUBSISTEMA DE SAMBADE				EDITAL n.º 001/2019		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						1º TRIMESTRE 2019 01 janeiro a 31 março		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	3	25%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	3	25%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,20	0,60	---	---	12	3	25%
Alumínio (µg/L Al)	200	40	45	0	100%	10	2	20%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não detetável	Não detetável	---	---	10	2	20%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não detetável	Não detetável	---	---	10	2	20%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	106	130	0	100%	10	2	20%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	10	2	20%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	10	2	20%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	7,4	0	100%	10	2	20%
Manganés (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	10	2	20%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	10	2	20%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	10	2	20%
Turvação (NTU)	4	<0,5	0,6	0	100%	10	2	20%
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	0	100%	10	2	20%
Ferro (µg/L Fe)	200	40	120	0	100%	10	2	20%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,01	0	0	0	0%	2	0	0%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	0%	2	0	0%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	0%	2	0	0%
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0	0	0%	2	0	0%
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	0%	2	0	0%
Cobre (µg/L Cu)	2	0	0	0	0%	2	0	0%
Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	---	0	0	0	0%	2	0	0%
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	0%	2	0	0%
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	0%	2	0	0%
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0,7	0	0	0	0%	2	0	0%
Magnésio	---	0	0	0	0%	2	0	0%
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	0%	2	0	0%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	0%	2	0	0%
Clorofórmio	ug/L	0	0	0	0%	2	0	0%
Bromodiclorometano		0	0	0	0%	2	0	0%
Dibromoclorometano		0	0	0	0%	2	0	0%
Bromofórmio		0	0	0	0%	2	0	0%
Soma dos THM's	Para a soma de todas as concentrações 100ug/L	0	0	0	0%	2	0	0%
Soma dos HAP's	Para a soma de todas as concentrações 0,10 ug/L	0	0	0	0%	2	0	0%
Benzo(b)fluoranteno	ug/L	0	0	0	0%	2	0	0%
Benzo(k)fluoranteno		0	0	0	0%	2	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno		0	0	0	0%	2	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno		0	0	0	0%	2	0	0%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	2	0	0%


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

CAUSAS: ---

MEDIDAS CORRETIVAS: ---

Paços do Município de Alfândega da Fé, 24 de abril de 2019.

O Vereador de Urbanismo e Ambiente:

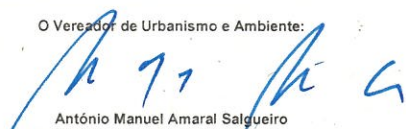

António Manuel Amaral Salgueiro



Login: daniel.a.



PO_05_PROC_03_IMP_07

DUA | SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SAS)

